PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"OLIVETTI-CALLEGARI"
SEDE DI VIA UMAGO n°16 - RAVENNA

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, EDILIZIA, AMBIENTALE
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO, FINALIZZATI
ALL' ACCORPAMENTO IN UNA UNICA SEDE
DELL' ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
OLIVETTI-CALLEGARI" DI VIA UMAGO, 16 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Progettista/Ing. Michele Ivo Pavolini	Consulenti: Ing. Andrea Lelli Arduini, Geometra Mauro Nadia, Luca Monticelli
Oggetto: responsabile del Servizio: Ing. Paolo Neri	Responsabile del R.U.P.: Ing. Nicola Maria Lorenzo Gardelli

		Firma
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Paolo Neri	
PROGETTISTA COORDINATORE	Ing. Marco Conti	
CONTROLLO QUALITÀ PROGETTAZIONE	Ing. Marco Conti	
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da: Ditta Bacchilega Ennio Ingegneria di Ennio Bacchilega & C. s.a.s. (mandataria) Calzolari Geometri di Franco Ing. Alberto Sandro di Forlì (FC) (mandante)	
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI	Ing. Marco Pilla, Cesena (FC)	
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI	P.I. Gabriele Casadei, Ravenna	
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE	Ing. Marco Conti, Geom. Arnaldo Gardelli	
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	Ing. Nicola Maria Lorenzo Gardelli Ing. Annalisa Bollini, Geom. Marco Tassoni, Geom. Paolo Vasini	
CLASSIFICAZIONE GRAFICA	Conti, Flamini, Fiorini, Gianni, Sarti Giorgio	

0	EMISSIONE	P.I. N.P.		P.N.	12/06/2019
Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato	12/06/2019	Supervisione	Verifica

TITOLO ELABORATO:

RIVELAZIONE INCENDIO

PIANO INTERRATO E TERRA

SCALA:	REVISIONE:	DATA:	SCALA:	FILE:
1410.IE.47	0	12/06/2019	1/100	tavola47.01.01_Pt.01_Foro 50_Pb.dwg

L E G E N D A

- AVVISATORE DI ALLARME ACUSTICO ALIMENTATO PER ESTERNO
- RIVELATORE PUNTIFORME DI CALORE
- RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO MANUALE
- TARGA DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA DI ALLARME INCENDIO
- CENTRALE IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO
- QUADRO ELETTRICO
- ELETTROMAGNETE DI RITENUTA PORTA ANTINCENDIO
- RIVELATORE FUGHE GAS

RACCOMANDAZIONI

- I PULSANTI DELL'ALLARME D'EMERGENZA DEVONO ESSERE INSTALLATI AD UN ALTEZZA DI 120cm

- L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO DEVE ESSERE INTEGRATO CON IL SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.
IN CASO DI INCENDIO, LE SEGNALAZIONI ACUSTICHE NON DEVRANNO POTERSENE DAI DISPOSITIVI DI ALLARME AUDILESI STANDARD (TARGHE OTTICO ACUSTICHE) MA DAI DIFFUSORI SONORI CHE DOVRANNO AVERE EFFICACE MESSAGGIO PRE-REGISTRATO PER L'EVACUAZIONE

CARTELLO DI INDICA IL PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO (DA INSTALLARE IN CORRISPONDENZA DI TUTTI I PULSANTI)

- LE DESCRIZIONI RIPORTATI IN PIANTA HANNO VALIDITA' SOLO PER IL POSIZIONAMENTO DI PARTE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E NON PER GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

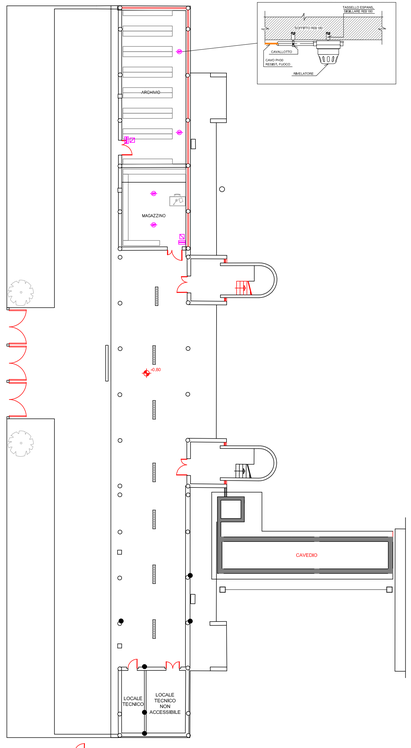

PARTICOLARE POSA RIVELATORE

PIANO SEMINTERRATO

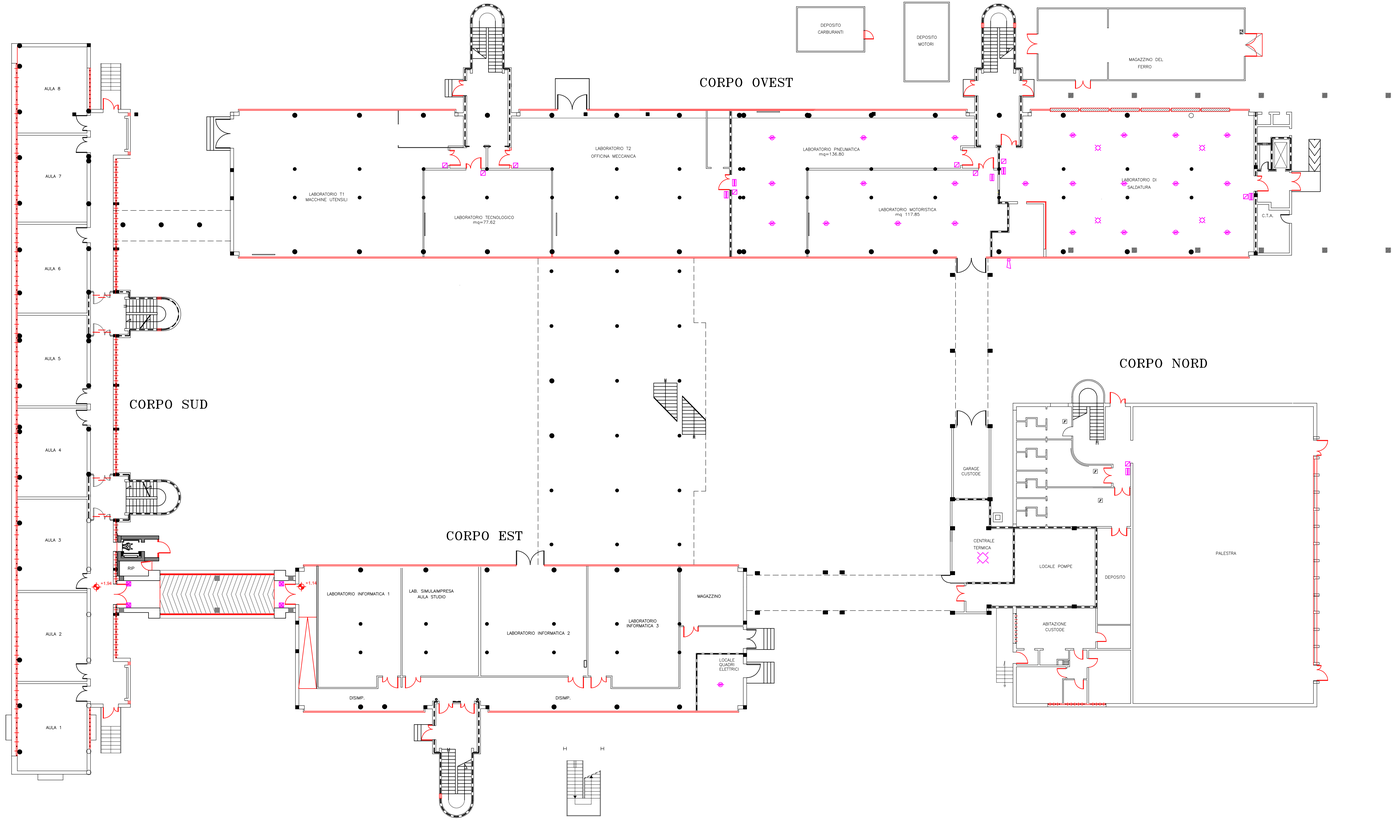
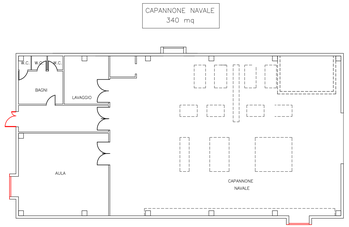
PIANO TERRA